

Opastevalaisin **ALEXI-2W**



ALEXI-2W opastevalaisin


Langaton EXIoT opastevalaisin 230 VAC. Joustava ja nopeasti käyttöönotettava järjestelmä saneeraus- ja uudiskohteisiin. Helposti laajennettavissa ja etäyhteydellä tehtävät kuukausi- ja vuositestaukset. EXIoT-järjestelmään voidaan liittää myös erilaisia sensoreita tai paikannuslaitteita.

Valaisimen asennuksen ja huollon saa suorittaa vain sähköalan ammattitaitoinen henkilö. Valaisimeen saa vaihtaa vain alkuperäisiä varaosia. Valaisinta saa käyttää vain valmistajan ilmoittamaan käyttötarkoitukseen. Tuotetta ei saa muuttaa ilman valmistajan antamaa kirjallista lupaa.

Asennus

MEKAANINEN ASENNUS: Valaisin asennetaan rungostaan kattoon.

SÄHKÖINEN ASENNUS: Kun valaisin on kiinnitetty asennettavaan pintaan, kytketään syöttökaapeli kiinni.



Asennuksen jälkeen skannataan valaisimen QR-koodi, katso sivu 4.


Tekniset tiedot

Liitäntäjännite: 230 VAC
 Ottoteho: 2,4 W Valonlähde:
 LED Kotelointiluokka: IP 44
 Materiaali: kotelo ABS,
 opaste PMMA, runko AL
 Väri: Harmaa
 Asennus: 3X1,5 MMJ
 Akku: Li-Ion 7,4V/600mAh
 Akun kesto: 3 h
 Asennustapa: katto


Akun vaihto

Kytke valaisinlinja jännitteettömäksi. Ota vanha akku irti valaisinkortilta ja anna valaisinkortin olla ilman akkua noin 30 s, jotta kortti ehtii tyhjentyä mahdollisista vikahälytyksistä.
 Kytke uusi akku kiinni valaisinkortille. Palauta jännite valaisinlinjaan, jolloin akun latauspiiri alkaa toimia. Akku ei välttämättä ole täydessä latauksessa, kun se toimitetaan tehtaalta, joten ennen sen testaamista kannattaa akun antaa latautua noin vuorokauden ajan.


EXIoT langaton valaisinohjainkortti




Mitoitus



EXIoT valaisimen lisääminen palvelimelle*

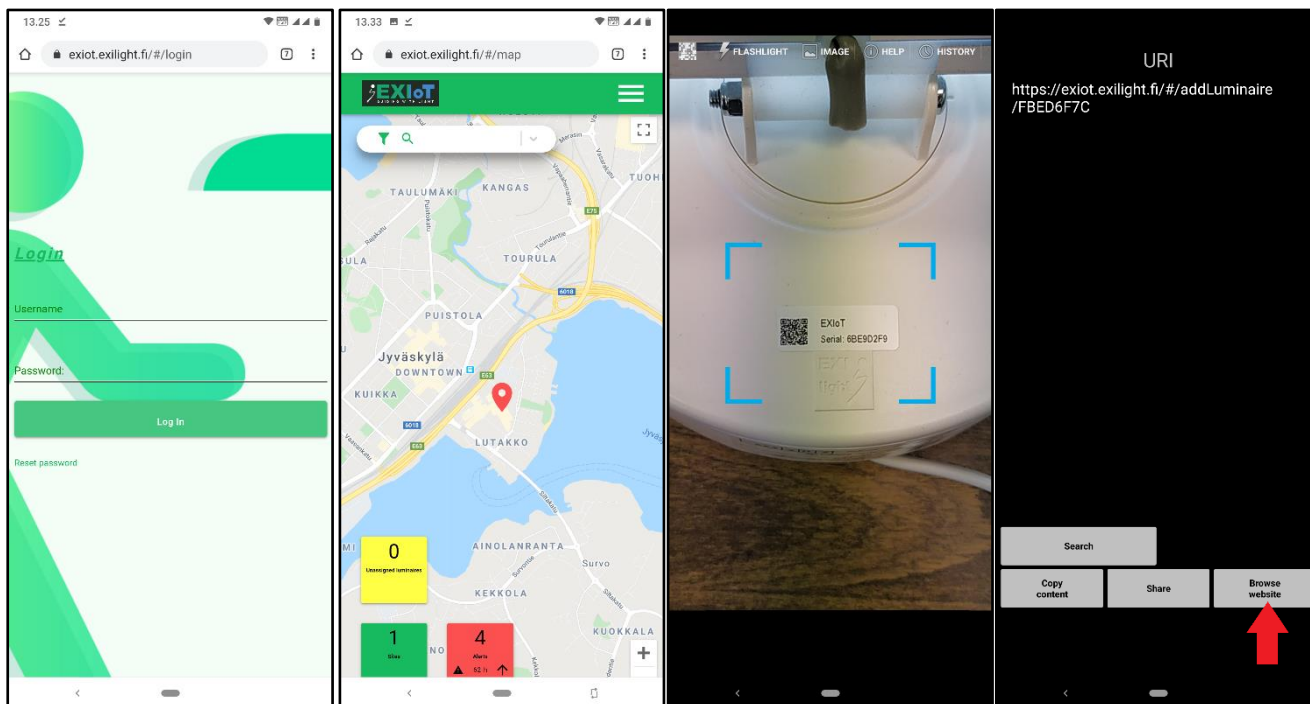

1. Kirjautuminen EXIoT palveluun 2. Skannataan QR-koodi valaisimesta 3. Avataan linkki



4. Alasvetovalikosta valitaan työmaa ja valaisin 5. Lisätään valaisin palvelimelle

*Lisäämiseen tarvitaan mobiililaite, jolla on toimiva internet yhteys ja pystytään skannaamaan QR-koodi.